CIDEMCO
CENTRO DE INVESTIGACION TECNOLOGICA

Pol. Lasao, Area Anardi, nº 5
Apartado 134 P.O. Box
20730 Azpeitia (Guipúzcoa) / Spain
Tel.: 943 816800
Fax: 943 816074
Email: cidemco@cidemco.es
www.cidemco.es

INFORME DE ENSAYO

CLIENTE: COARTAL S.L.

DIRECCIÓN: C/ Jordi Camps, 150,
Pol. Ind. Jordi Camps 08403 Granollers

MATERIAL ENSAYADO: **CAJÓN REGISTRO DE PVC PARA PERSIANAS TAMAÑO 185 REGIBLOCK-FUTURBOX**

OBJETO DE LA PETICIÓN: **PERMEABILIDAD AL AIRE (UNE-EN 1026:2000)**

FECHA DE RECEPCIÓN: **30.07.2003**
FECHA DE INICIO DEL ENSAYO: **23.10.2003**
FECHA DE FINALIZACIÓN DEL ENSAYO: **23.10.2003**

Nº Total de hojas

7
(Incluida la presente)

Los resultados del ensayo sólo se refieren al material recibido y sometido a ensayo en este Centro de Investigación el día **30.07.2003**

Este Informe no podrá ser reproducido sin la autorización expresa de CIDEMCO, excepto cuando lo sea de forma íntegra.

Asier Maiztegi
Director Dpto. Construcción

CIDEMCO
Centro de Investigación Tecnológica

Miguel Mateos
Técnico Dpto. Construcción

Azpeitia, 19 de enero de 2004

CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA

El día 30 de julio de 2003 se recibió en CIDEMCO, procedente de la empresa COARTAL S.L. un cajón de persiana de las siguientes características y referencia:

- Material: PVC (testeros ABS)
- Dimensiones cajón: (1.200 x 185 x 202,5) mm (largo, alto, ancho)
- Dimensiones paño: (1.200 x 1.200) mm
- Longitud junta: 2,77 m
- Referencia: Cajón registro para persianas tamaño 185 REGIBLOCK o FUTURBOX con perfil tapa interior especial decorativa con aislamiento de **poliestireno expandido** (densidad 30) y testeros laterales decorativos de ABS con juntas de estanqueidad incorporadas.

En el anexo se adjunta el plano del cajón facilitado por el fabricante.

BANCO DE ENSAYOS

Banco de ensayos marca K. SCHULTEN FENSTERTECHNIK modelo 3025/45, con cilindros neumáticos de fijación de la muestra.

ENSAYO SOLICITADO

El ensayo solicitado ha sido el **Ensayo de permeabilidad al aire**, según UNE 85246:1999 EX *«Cajón de persiana. Monoblock de perfiles de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U) y sus accesorios. Requisitos, prestaciones, métodos de ensayo y clasificación»*.

ENSAYO REALIZADO

Acondicionamiento de la muestra

Previo al ensayo, la muestra permanece 4 horas a una temperatura comprendida entre 10°C y 30°C y una humedad comprendida entre el 25% y 75%, de acuerdo con lo establecido en la norma UNE-EN 1026:2000.

ENSAYO DE PERMEABILIDAD AL AIRE

La permeabilidad al aire es la propiedad de un cajón cerrado de dejar pasar el aire cuando se encuentra sometido a presión diferencial.

Este ensayo se realiza según la Norma UNE-EN 1026:2000 y el cajón se clasifica según las directrices de la Norma UNE-EN 12207:2000.

CAJÓN DE REGISTRO DE PVC PARA PERSIANAS TAMAÑO 185
REGIBLOCK o FUTURBOX

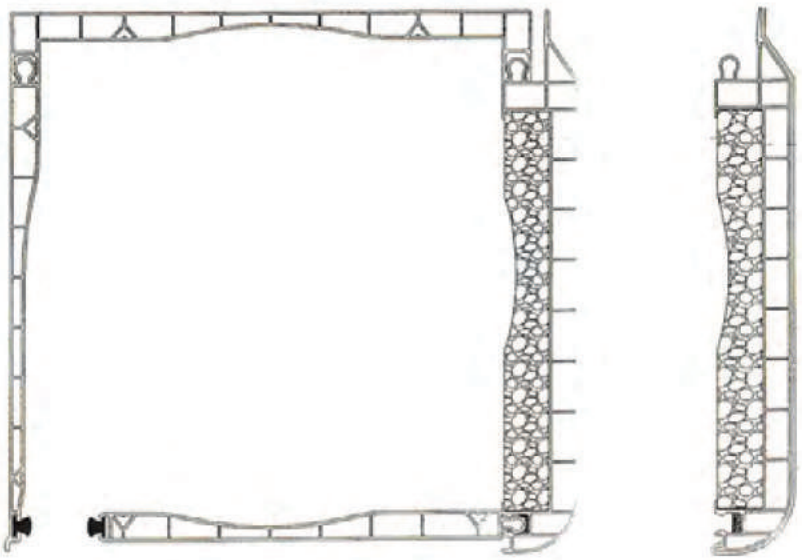

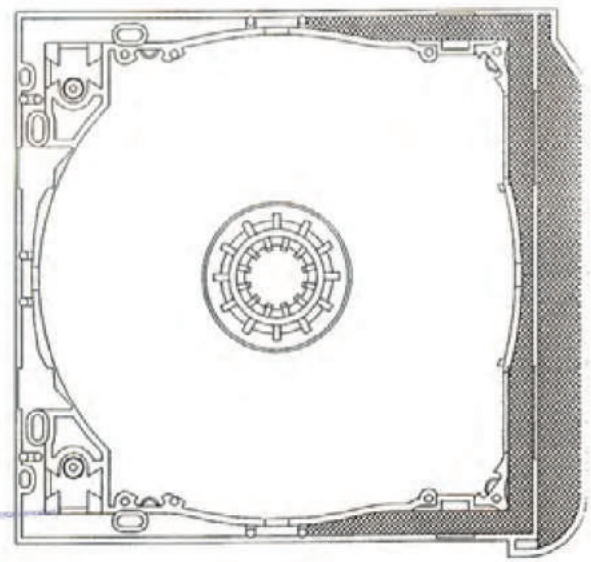

ANEXO

El gráfico siguiente representa el volumen de aire que pasa por la superficie total del cajón (en m^3/hm^2) y el volumen de aire que pasa por las juntas de apertura (en m^3/hm) en función de la presión, según establece la norma UNE-EN 12207:2000 para obtener la clasificación del cajón según su permeabilidad al aire.

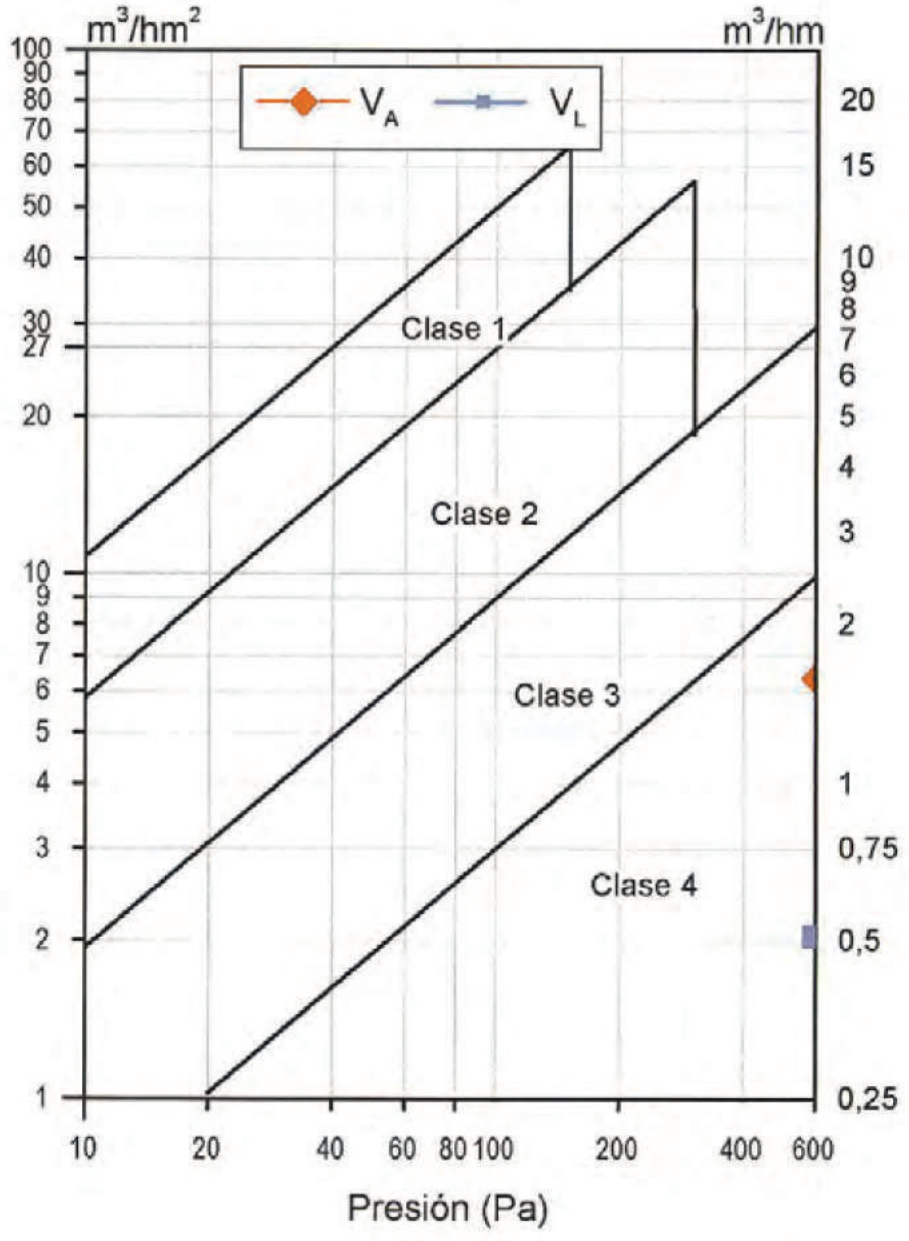

Clasificación según la junta de apertura:	**Clase 4**
Clasificación según el área total:	**Clase 4**
CLASIFICACIÓN FINAL	**CLASE 4**

RESULTADO

ENSAYO DE PERMEABILIDAD AL AIRE

Condiciones ambientales:

Temperatura: **18ºC** Humedad relativa **51%** Presión atmosférica: **101,1 kPa**

Realizado el ensayo de permeabilidad al aire según UNE-EN 1026:2000, los resultados obtenidos se reflejan en el cuadro siguiente:

Presión (Pa)	V_X (m^3/h)	V_0 (m^3/h)	V_A (m^3/hm^2)		V_L (m^3/hm)	
			Valor	I (K=2)	Valor	I (K=2)
50	—	—	—	—	—	—
100	—	—	—	—	—	—
150	—	—	—	—	—	—
200	—	—	—	—	—	—
250	—	—	—	—	—	—
300	—	—	—	—	—	—
450	—	—	—	—	—	—
600	1,4	1,4	6,34	± 1,27	0,51	± 0,10

donde: V_X = Fuga de aire medida
V_0 = Fuga de aire en condiciones ambientales normales (T^a=293 K y P_0=101,3 kPa)
V_A = Permeabilidad al aire en función de la superficie total
V_L = Permeabilidad al aire en función de la longitud de la junta de apertura

NOTA: no se detectan puntos significativos de fugas de aire